


OZNACZENIA :

- rurociąg zasilający instalacji c.o.
- rurociąg powrotny instalacji c.o.
- dn32x4,4 - opis średnic rur c.o.

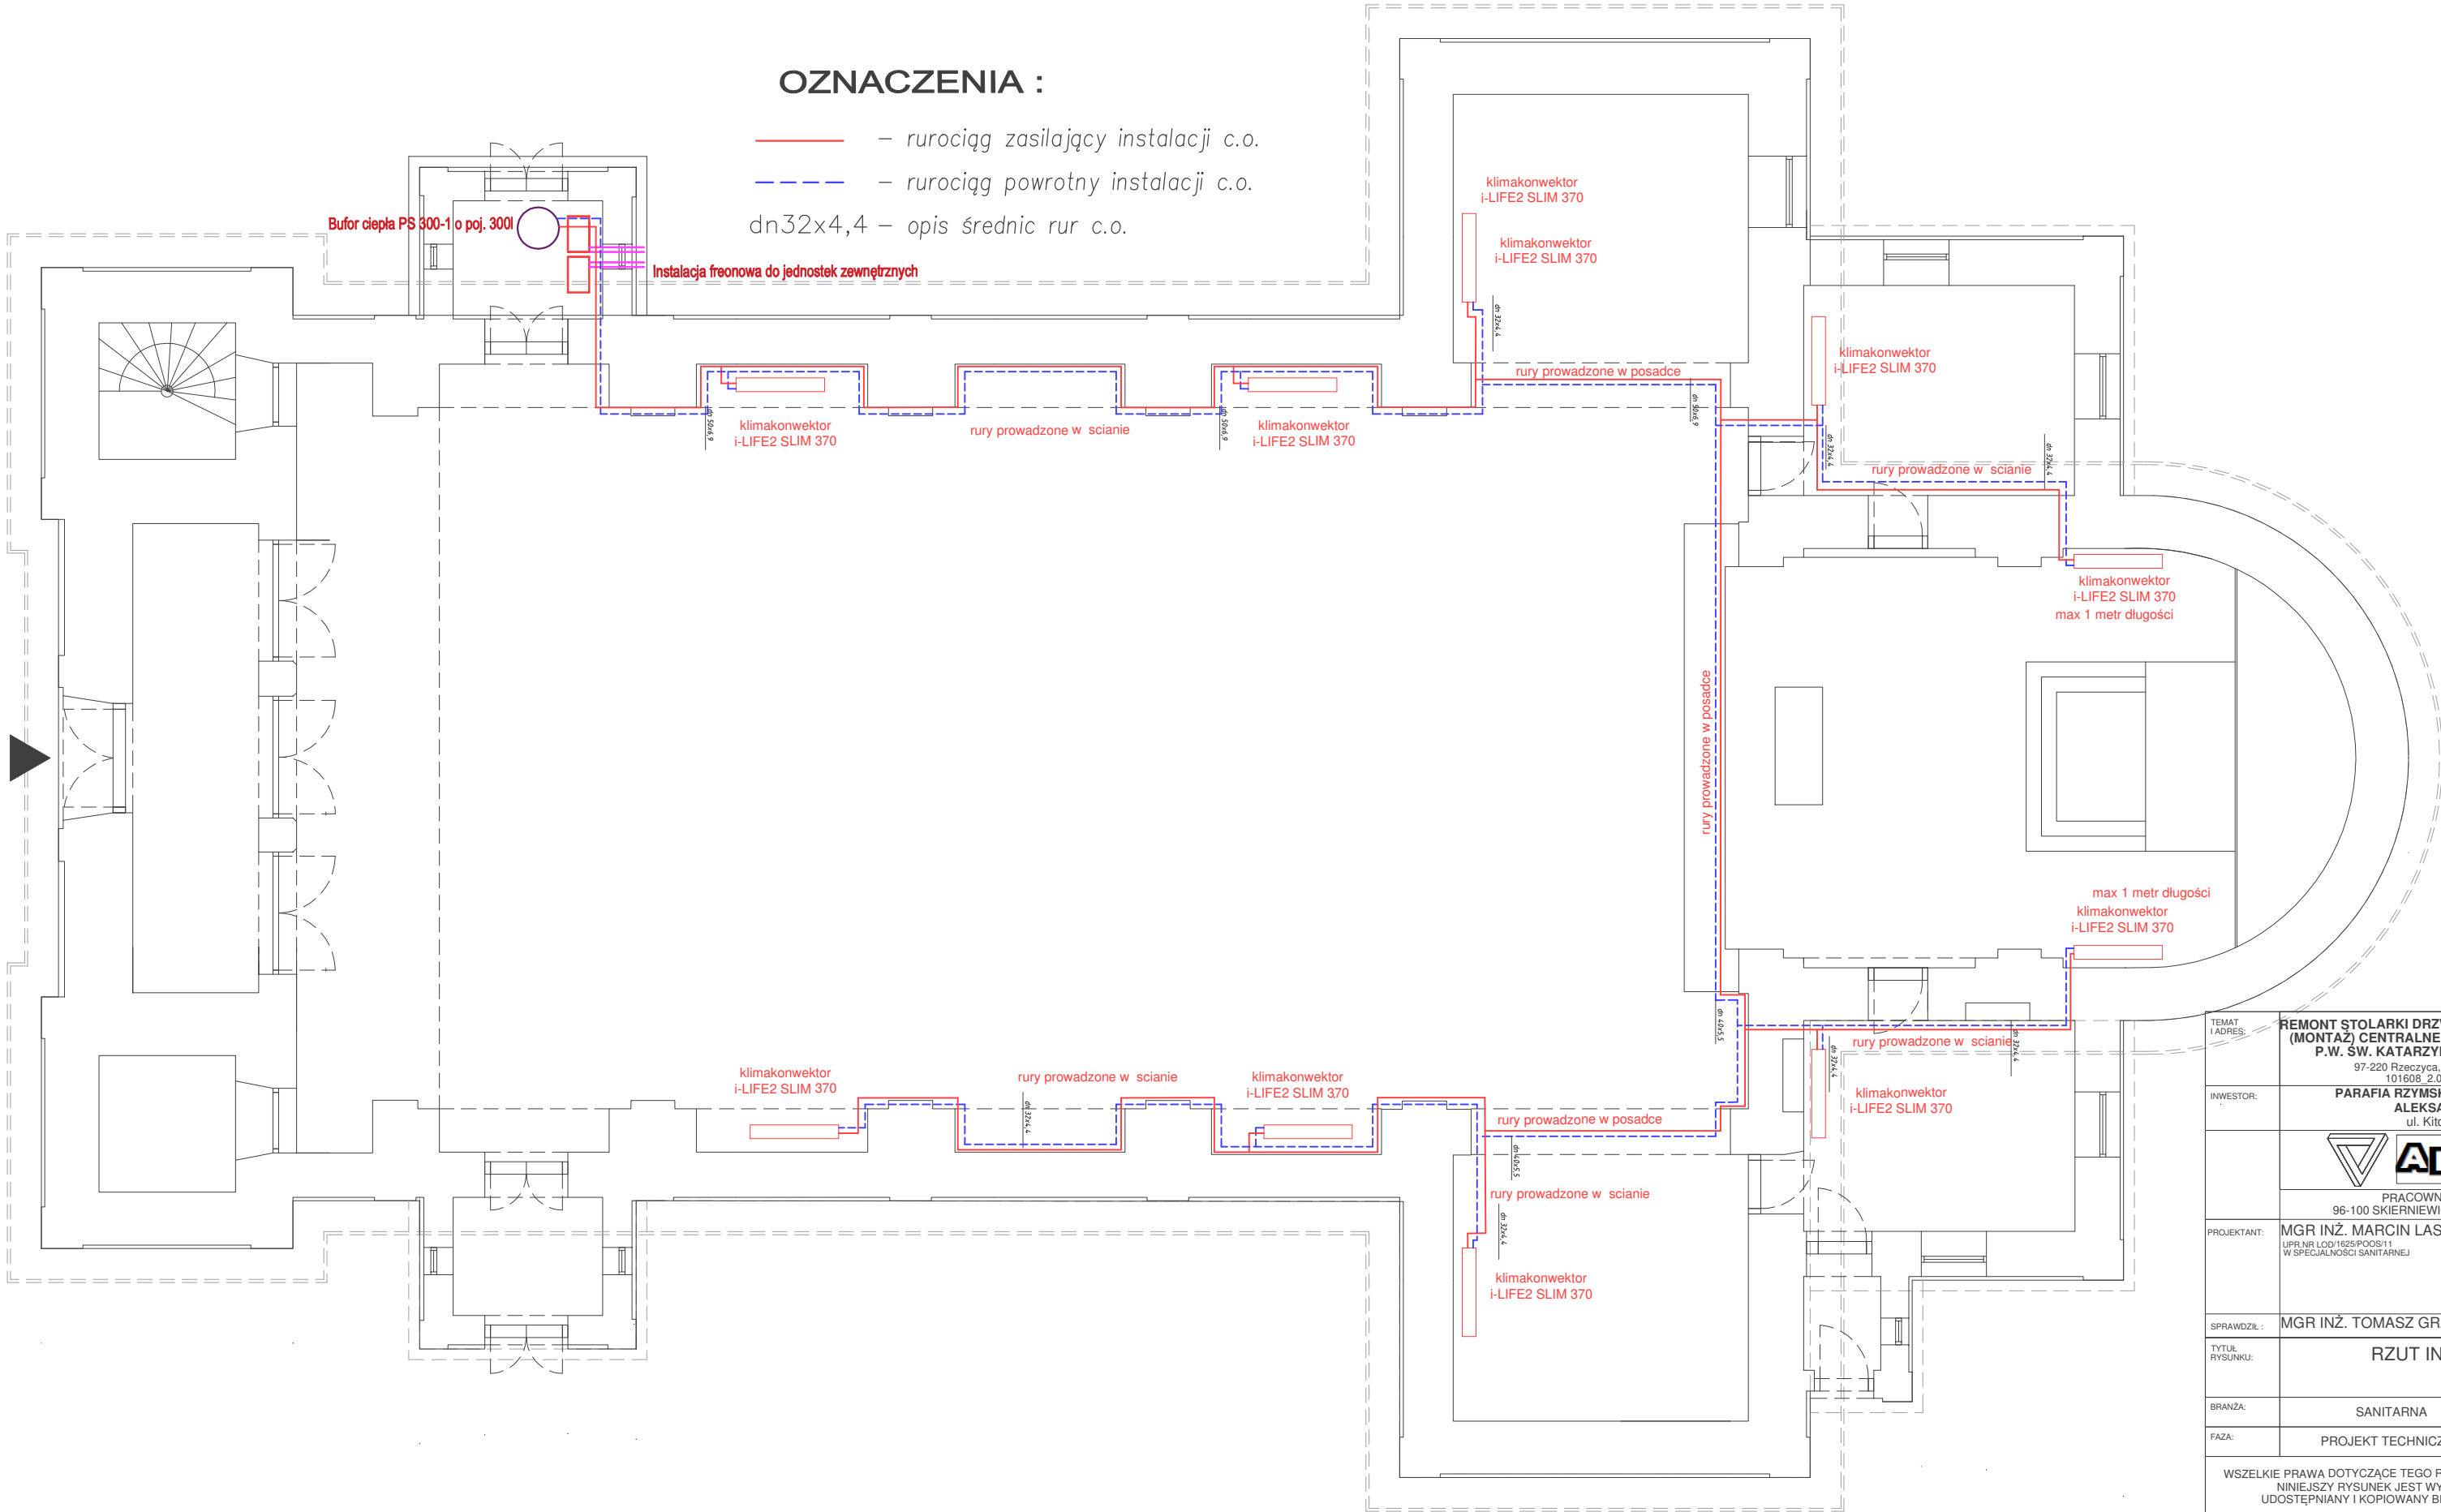

TEMAT I ADRES:	REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ ORAZ INSTALACJA (MONTAŻ) CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W RZECZYCY 97-220 Rzeszyca, ul. Kłowiec 15, identyfikator działki 101608_2_0018.363, 101608_2_0018.364		
INWESTOR:	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W RZECZYCY ul. Kłowiec 15, 97-220 Rzeszyca		
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MARCIN ŁASKA UPN.NR.L00/1625/POOS/11 W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ		
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. TOMASZ GRZEJSZCZAK		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT INSTALACJI CO		NR RYS.: 1
BRANŻA:	SANITARNA	SKALA:	1:100
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	DATA:	LIPIEC 2024
WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY "ARCHIVISION". NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA "ARCHIVISION".			